

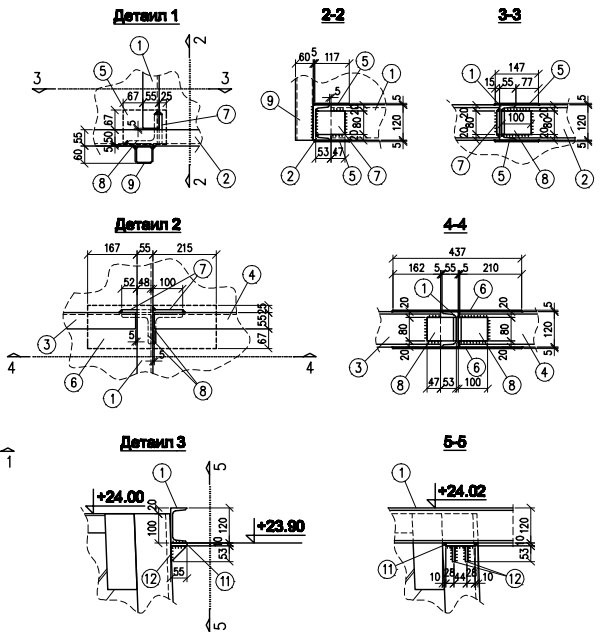
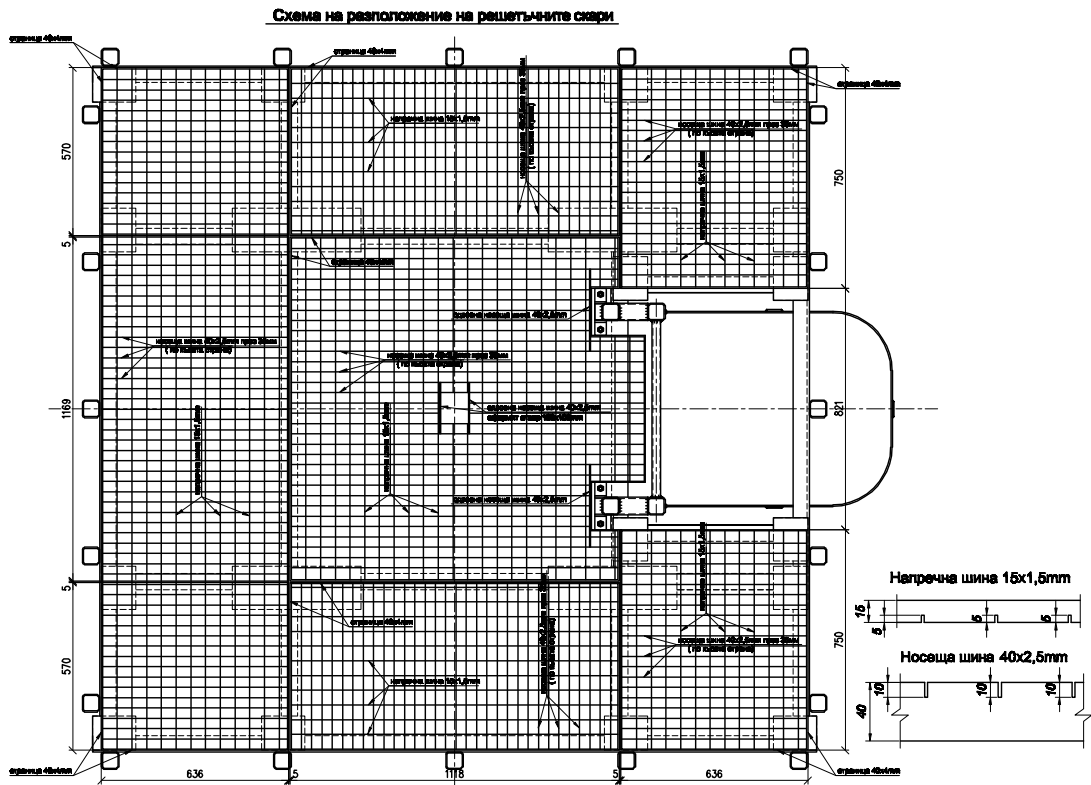


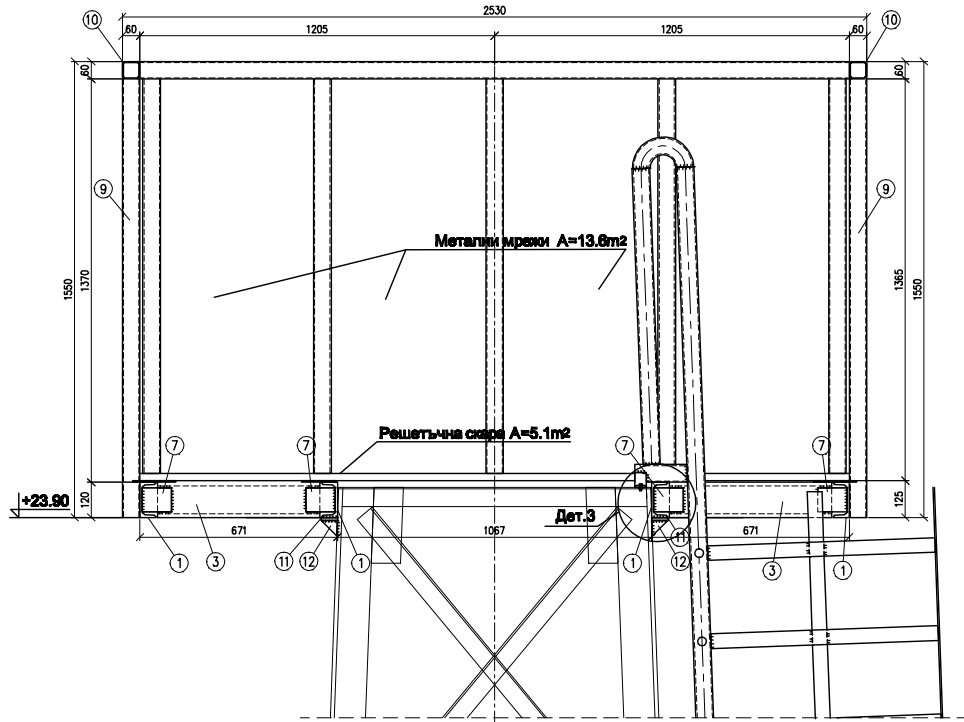

СПЕЦИФИКАЦИЯ:									
елемент	поз.	сечение	дълж.	брой	тегло		стомана	забележки	
-	-	mm	mm	-	ед.	общо	-	-	-
	1	UPH 120	2210	4	29,61	118,5	S 275JR	EN 10025	
	2	UPH 120	2460	2	32,96	65,9	S 275JR	EN 10025	
	3	UPH 120	551	6	7,38	44,3	S 275JR	EN 10025	
	4	UPH 120	1057	2	14,16	28,3	S 275JR	EN 10025	
	5	- 147 x 5	117	32	0,68	21,6	S 235JR		
	6	- 147 x 5	437	8	2,52	20,2	S 235JR		
	7	- 100 x 10	100	24	0,79	18,8	S 235JR		
	8	L 100.100.10	80	24	1,21	29,0	S 235JR	DIN 1028	
	9	□ 60.60.3	1490	20	8,05	160,9	S 235JRQ2	DIN 2395	
	10	□ 60.60.3	2450	2	13,23	26,5	S 235JRQ2	DIN 2395	
	11	□ 60.60.3	2330	2	13,66	27,3	S 235JRQ2	DIN 2395	
	12	- 55 x 10	100	4	0,43	1,7	S 235JR		
	12	- 55 x 10	55	16	0,24	3,8	S 235JR		
					566,8				

- ЗАБЕЛЕЖКИ**
- Изчисления към материалите и съединителните средства, производството и монтажа, монтажни схеми на стоманените носеще конструкции, монтажни детайли, общи забележки, условни означения гледай на чертежи 1.
 - Заваръчните шевове да се изпълнят с катет 6 mm, освен означените.
 - Отворите на фланцевите плочи да се изпълнят по шаблон чрез просверляване с диаметри Ø13 за болтове M12 и Ø18 за болтове M16, при сплюбени колонки, ферми и т.н.
 - Всички котли са относителни в метри. Всички размери са в милиметри.
 - При монтажа на конструкцията ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се използват работните чертежи.
 - Да се направи контролна сборка между елементите и в сплюбено положение да се извърши индивидуално маркиране на елементите.
 - Кулата е размерена за ветрово натоварване при скорост на вятъра V=25 m/s.

ОБСЛУЖВАЩА ПЛОЩАДКА

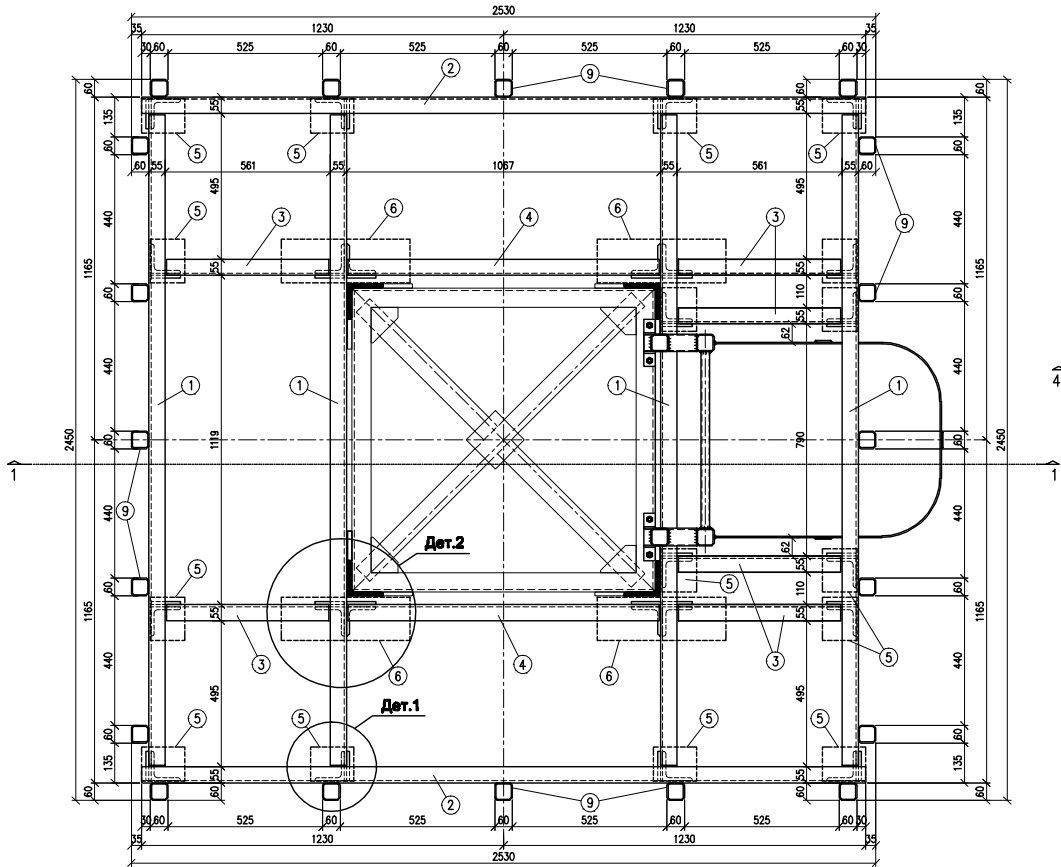

Пречистване на отпадъчни и питейни води & възобновяеми енергийни източници

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ОБЩИНА СЕВЛИЕВО"

ОБЕКТ: Противопожарна кула, с.Крушево, общ.Севлиево, поземлен имот 126020

Чертеж: Обслужваща площадка				Съгласували :			
Фаза	Технически проект	Лист	16				
Част	Строително-констр.	Вс.лист	22				
Мащаб	M 1:40	Дата:2012					
Проектант	инж. П.Петров						
Управител	Ат. Иванов						