


ТЦУ
HxWxD - 228x376x101mm, IP30
открит монтаж

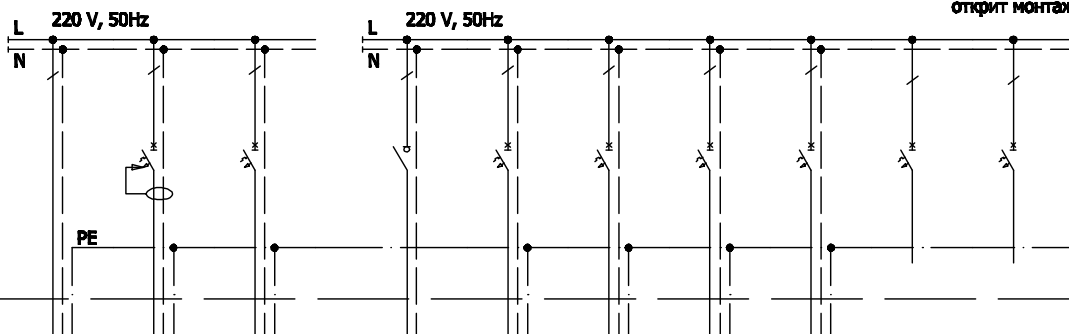

Токов кръг	ВХОД	N1	N2
Брой модули	2	1	1
Потребител	ОТ ГРТ на сградата	Контакт	UPS
Лампени изходи	-	-	-
Контактни изходи	1	1	силос изход
Инсталирана мощност, W	3288	1000	2288
Тип на апарата	-	PFL6	PL6
Номинален ток, A	-	16/2p/C/0.03	32/1p/C
Фаза	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE
Защитен кабел	СВТ 3x6	СВТ 3x2.5	СВТ 3x4
Общо за таблото	Pn = 3.29 kW, Kc = 1.00, Pe = 3.29 kW, Ib = 15 A		

ВХОД	U1	U2	U3	U4	U5	U6
1	1	1	1	1	1	1
ОТ UPS	Осветление	Контакти PC	Контакти PC	RACK	Резерв	Резерв
4	-	10	-	-	-	-
2288	288	1000	500	500	-	-
IS	PL6	PL6	PL6	PL6	PL6	PL6
40/1p	10/1p/C	16/1p/C	16/1p/C	16/1p/C	16/1p/C	10/1p/C
L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE
СВТ 3x4	СВТ 3x1.5	СВТ 3x2.5	СВТ 3x2.5	СВТ 3x2.5	-	-
Pn = 2.29 kW, Kc = 1.00, Pe = 2.29 kW, Ib = 10 A						

Забележки:

1. Таблото да е от ABS материал /съгласно IEC439-1,3, IP30, за повърхностен монтаж/.
2. Всички прекъсвачи да са с изключвателна възможност 6kA.
3. Да се предвиди 30% резерв в размерите на таблата.
4. Да се приложи номерация на токовете кръгове.
5. Вход отгоре, изходи отгоре.
6. Размерите да се проверят на място.
7. Еднолинейната схема да се приложи към съответното табло.



Пречистване на отпадъчни и питейни води & възобновяеми енергийни източници

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“

ОБЕКТ: Противопожарна кула, с.Крушево, общ.Севлиево, поземлен имот 126020

Чертеж: Еднолинейна схема за ТЦУ

Съгласували:

Фаза	Технически проект	Лист	11			
Част	Електро	Вселист	11			
Мащаб	М -	Дата:2012				
Проектант	инж. П. Илков					
Управител	Ат. Иванов					